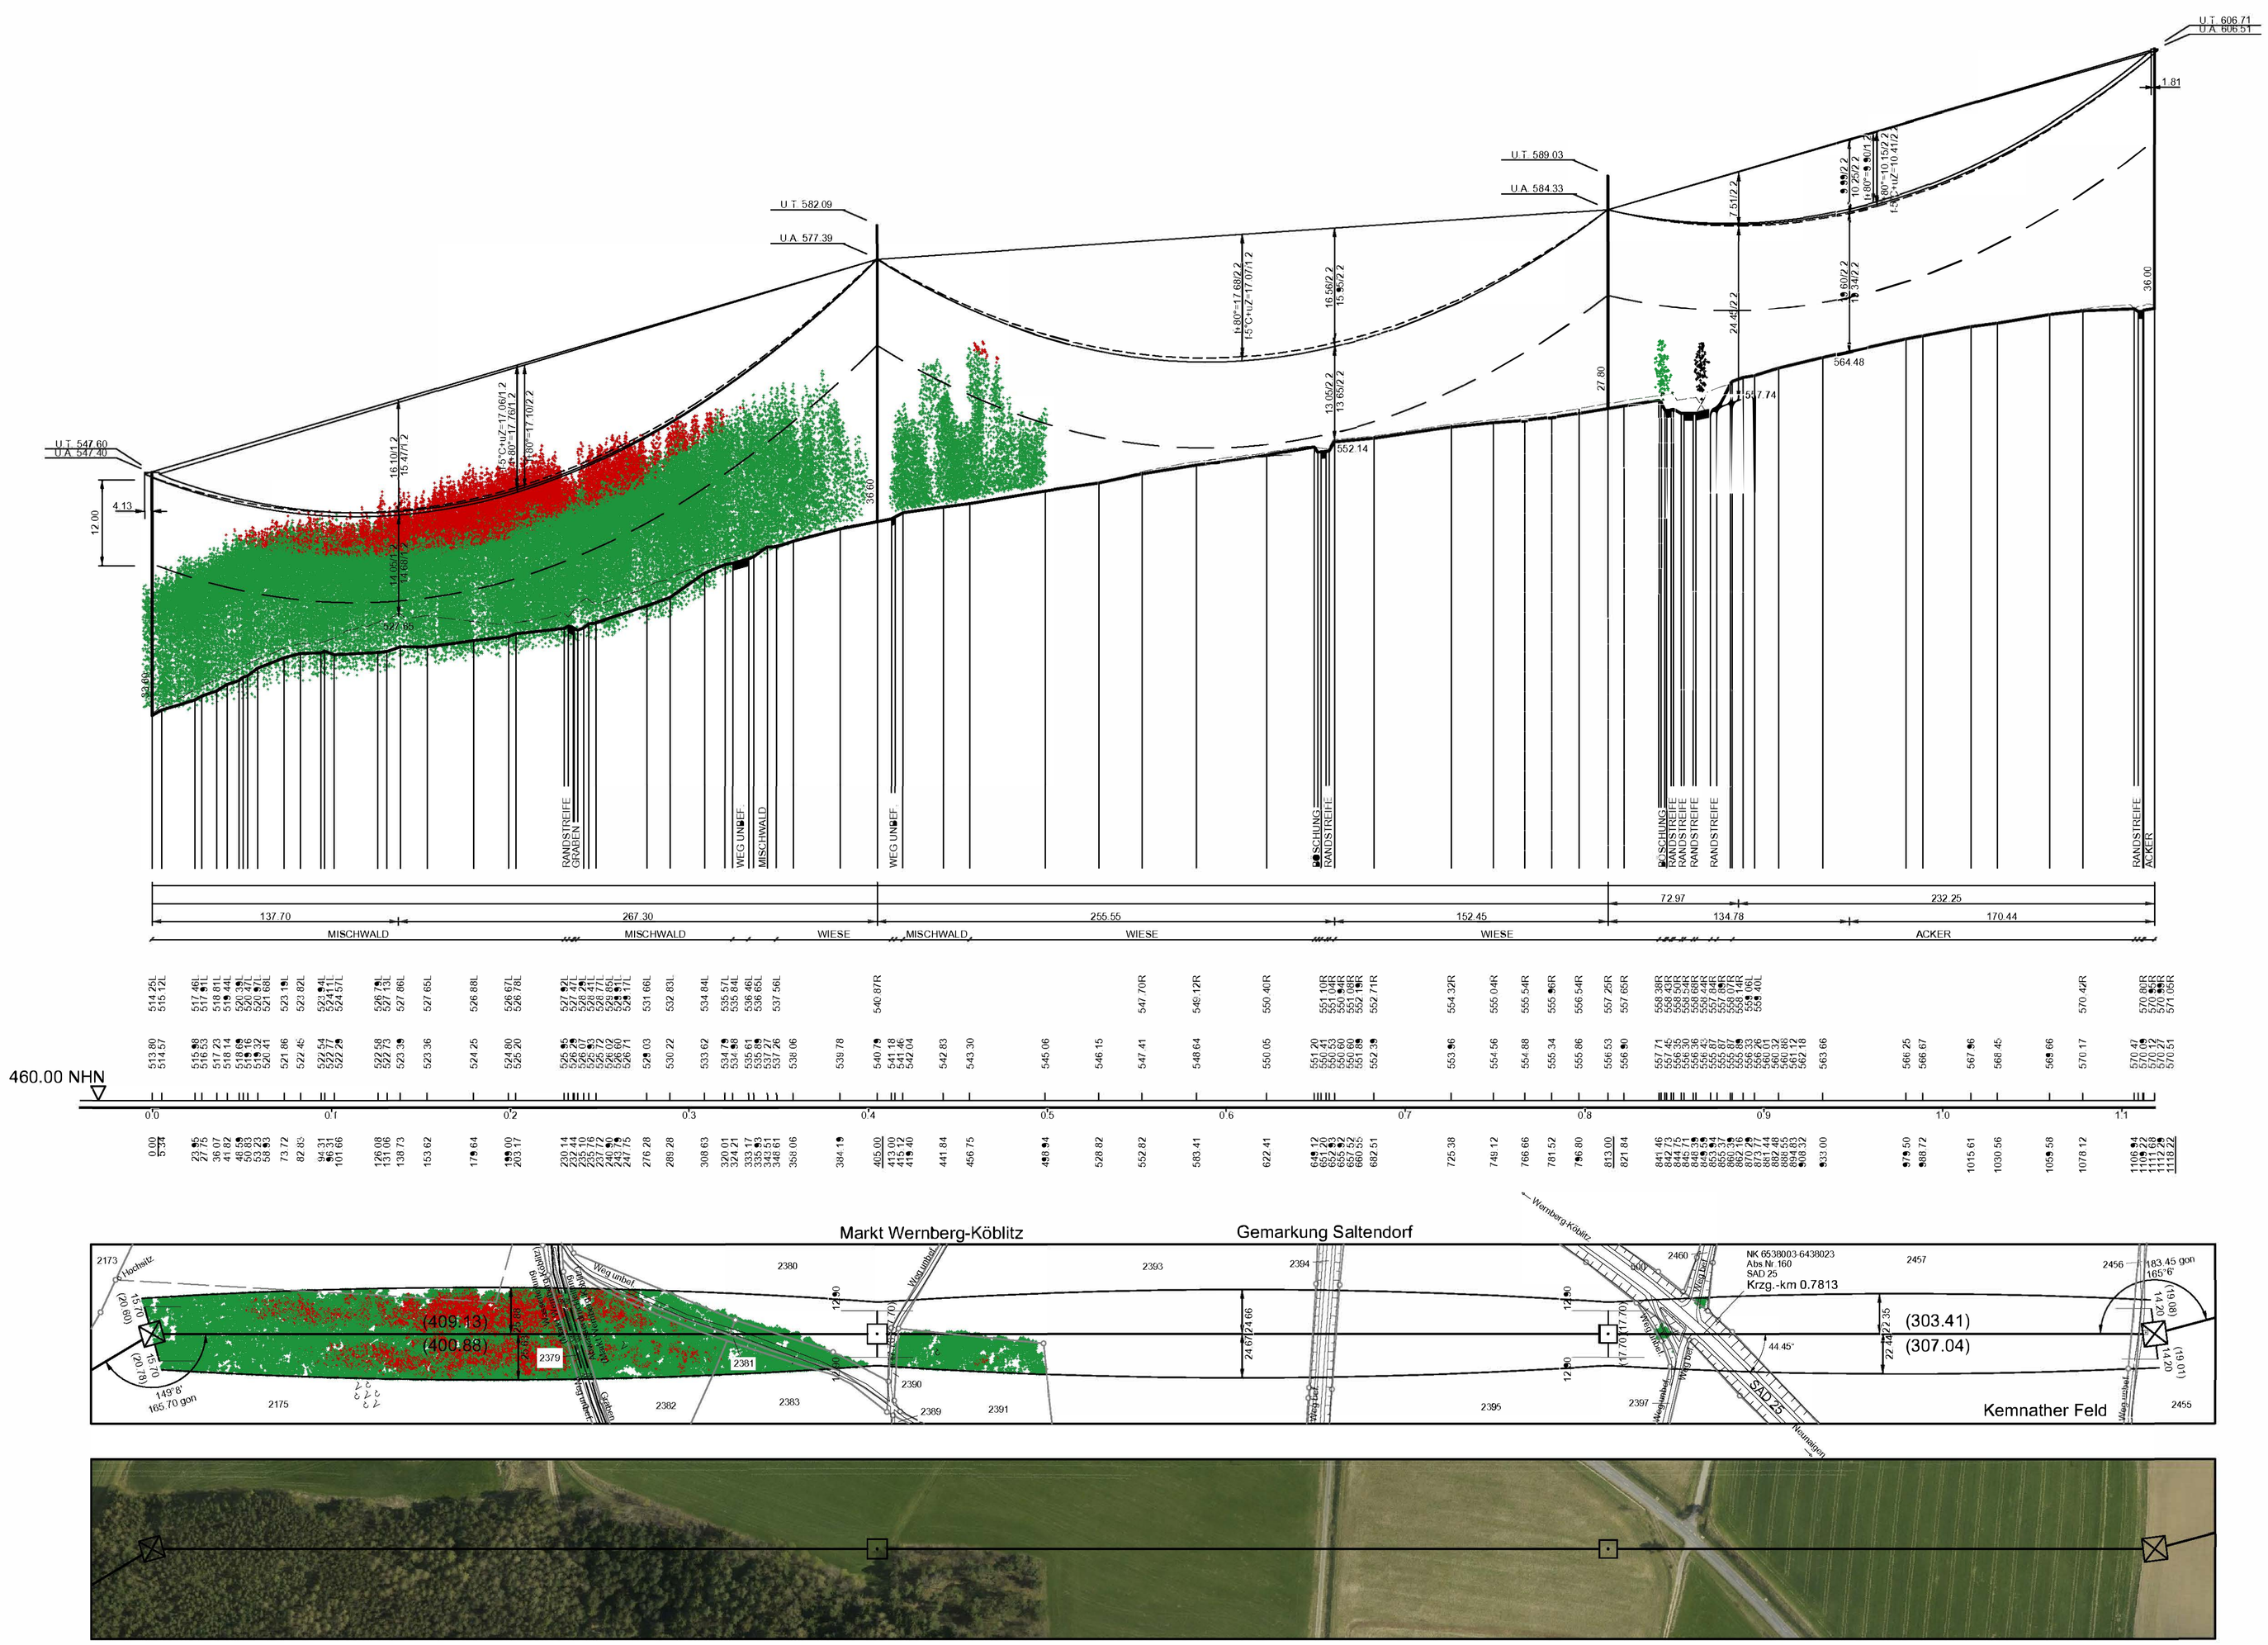

Vegetationspunkte mit Seilabstand < 5.00 m

Vegetationspunkte mit Seilabstand >= 5.00 m

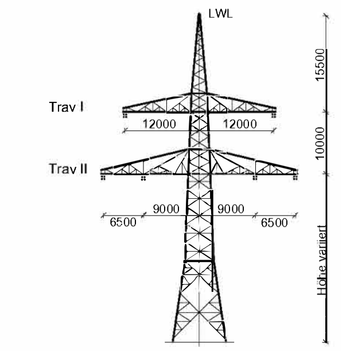

WA140
D-2-D-2015.3
M.Nr. 44

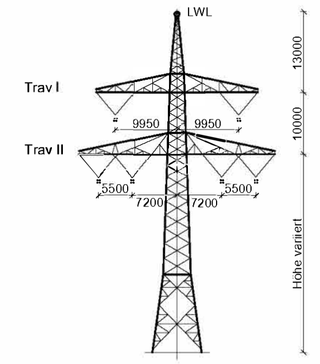

T1
D-2-D-2015.3
M.Nr. 45, 46

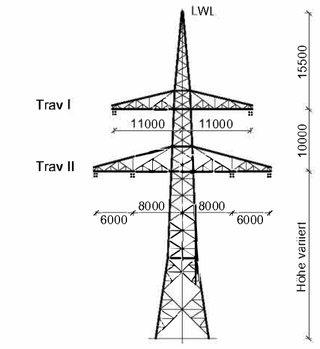

WA160
D-2-D-2015.3
M.Nr. 47

Unterlage 4.2

TenneT
Taking power further

380/110-kV-Leitung
Etzenricht - Schwandorf

Ltg. Nr. B161

LÄNGENPROFIL
DECKBLATT

Mast-Nr. 44 - Mast-Nr. 47

DIN VDE-Bestimmung	:	0210/EN 50341/04.16 EIS 2 WIND 1 TEMP.: 80°C
Gestänge	:	D-2-D-2015.3
Beseilung		
Leiterseil	:	2 x 3 x 4 x 565-AL1/72-ST1A; α_c = 46.0 N/mm²
	:	
Erdseil	:	-
Luftkabel	:	1 x 122-AL3/61-A20SA-13,4; dhgl. zum Leiterseil bei EDS
Ketten	:	DA = 7.00m, VK = 4.70m
Seitliche Überhöhung	:	15.5 m rechts ——— oder links — — — aufgenommen
Datum der Profilaufnahme	:	04/2015

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, 17.08.2018

i.V. Eckert

Firma
Omexom
Hochspannung GmbH

Maßstab:	Einheit
Länge 1:2000	Meter
Höhe 1:500	

	Datum	Name
Bearb	13.12.2017	Küter
Gepr.	26.03.2018	Schneider
Zustand		
Org.-Einheit		

Zust.	Änderung	Datum	Name
A	1. Deckblatt	30.06.21	OHS

Blatt 16 / 46

Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit
vom .....
bis .....
Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden

Gemeinde: .....

Dienstsiegel/Unterschrift .....

Planfeststellungsbehörde

Planfestgestellt mit Beschluss der Regierung der Oberpfalz vom 29.07.2022, Az. 54-4354.1-2021.0-2-31
Regensburg 29.07.2022
gez. Dr. Rebler, Oberregierungsrat